



主な内容

- ◆平成29年度予算
- ◆平成29年度施政方針
- ◆救命サポーターステーション
- ◆火入れ・たき火による火災に注意



**迅速に対応するために!**  
**岩手県央消防指令センター**

◆一般会計

奥州金ヶ崎行政事務組合の平成29年度予算が2月定例議会において可決されました。

## 平成29年度予算

平成29年度の歳入歳出予算総額は30億9千432万円となり、前年度の31億1千438万6千円に対し、2千6万6千円(△0・6%)の減となっています。歳入の中でも最も金額が多いものは、関係市町からの「分担金」で27億3千115万8千円となっています。組合のそれぞれの事業運営に必要な費用は、主にこの分担金で賄われています。「衛生費」は、11億9千26万9千円であり、主な内容とすることは、ごみ焼却施設・し尿処理施設の維持補修費のほか、ごみ焼却施設の基幹的設備改良工事費を計上しています。「消防費」は、16億4千897万9千円で、主な内容としては、消防ポンプ自動車及び高規格救急自動車の購入、水汎消防署空調設備の更新工事等となっています。

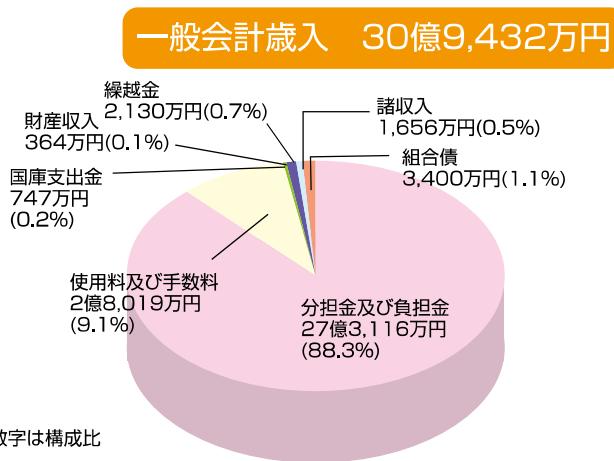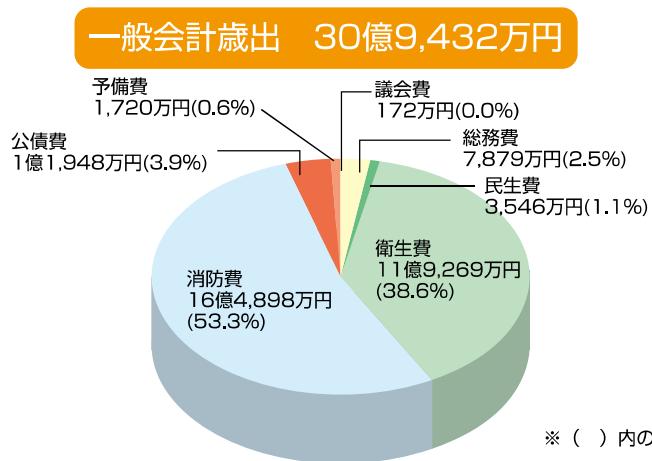

※ ( ) 内の数字は構成比

◆胆江広域水道用水供給事業会計（公営企業会計）

事業経営に関する収益的收支については、収入は5億6千254万6千円、支出は5億6千404万1千円を予定しています。

投資的な予算である資本的収支については、収入は1億2千190万円、支出は3億987万4千円を予定しています。

## 平成29年度施政方針

小沢管理者は、平成29年第1回組合議会定例会で、平成29年度の組合運営の基本方針となる「施政方針」を述べました。その概要を紹介します。



## 施政方針を述べる小沢管理者

■衛生センター業務

衛生センターの中核をなすごみ焼却施設について、平成28年度に策定した「ごみ焼却施設長

介護認定審査判定業務

■ 診療所管理・運営業務

介護認定審査判定業務については、構成市町と緊密な連携を図りながら迅速・公正かつ適正な認定審査事務を進めていきます。

広域水道と  
担っています

■ 診療所管理・運営業務

本事業は、住民の皆様の日常生活に欠くことのできないラインで、安心な水道用水の安定供給に万全を期していきます。

■ 消防業務

平成28年6月から運用を開始した当地区と盛岡地区及び北上地区の3消防本部での消防指令業務の共同運用については、高機能消防通信指令システムの導入によつて災害への効率的な消防活動が可能となつてゐるほか、共同化によるメリットを生かした運用を継続していくま

住宅火災による死者の発生をなくすため、引き続き住宅用火災警報器の普及を促すとともに、設置義務から10年が経過し、既存警報器の取替え時期を

迎えていることから、機器の交換等の適切な維持管理について住民周知を図ります。

水道用水供給事業

## ■水道用水供給事業

## 胆江地区衛生センターからのお知らせ

### 「毎月第3日曜日の 家庭ごみ受入れの 日程変更について」

胆江地区衛生センターでは、毎月第3日曜日に実施している家庭ごみの受入れについて、平成29年度以降、5月期のみ日程変更します。



#### 1 受入変更日時等

平成29年度以降の5月期は、「いわて奥州きらめきマラソン」開催のため、「第4日曜日」に変更して受入れを行います。平成29年度の5月期は、第4日曜日の5月28日（日）に変更して受入れを行います。

午前8時45分から午前11時45分まで  
※受入時間に変更はありません。

#### 2 受入れる家庭系一般ごみ

通常受け入れているとおり  
※変更ありません。

#### 3 問合せ先

胆江地区衛生センター 電話 24-5821

## 夜間診療所・休日診療所からのお知らせ

夜間や休日に急に体調が悪くなった場合には、「夜間診療所」又は「休日診療所」をご利用ください。

#### ■奥州金ヶ崎夜間診療所

■診療科目 小児科、内科

■診療日：毎日

※奥州医師会の先生方が当番制で担当します。

■診療時間：午後6時30分から午後9時まで  
(受付時間：午後6時30分から午後8時45分まで)

#### ●奥州金ヶ崎休日診療所

●診療科目 内科、外科

●診療日：日曜日、休日、12月31日、1月2日及び3日 ※奥州医師会の先生方が当番制で担当します。

●診療時間：午前8時30分から午後4時まで  
(受付時間：午前8時から午後3時45分まで)

◆受診の際は、健康保険者証、各種受給者証、お薬手帳又は服用中のお薬がある方はご持参下さい。

#### ◆場所：奥州医師会館

(奥州市水沢区字多賀21番地の1)

#### ◆診療時間内の電話番号25-3935

#### ◆診療時間以外の問い合わせ先

企画総務課介護医療係

電話 24-5821 FAX 24-5823

奥州市水沢区佐倉河字仙人49番地

## 消防本部からのお知らせ

### ～救命サポーターステーション～ ～申請しませんか～

「救命サポーターステーション」とは、心肺停止の人に対し、救急隊が到着する前に、心肺蘇生法やAEDによる応急措置を早急に開始できる事業所のことです。奥州金ヶ崎地区内の事業所等から申請を受けて基準を満たしている事業所を認定しています。

#### ◆認定基準

- ①AEDを適切に管理していること。
- ②普通救命講習、応急手当普及員等の救命講習受講者（受講から3年以内）が常駐していること。
- ③認定施設外で心肺停止が発生した場合、AEDを持ち出して応急手当を実施できること。
- ④認定施設であることの公表に同意できること。

#### ◆平成27年度の認定事業所

(株)ミズワセミコンダクタ、プラザイン水沢、ホテルニュー江刺、前沢いきいきスポーツランド、介護老人保健施設快老苑金ヶ崎、岩手生活協同組合コープAterui、鎌田段ボール工業株、千貫石温泉湯元東館、特別養護老人ホームさくらの郷、グループホーム四季の郷、やまゆり荘、森山総合公園生涯スポーツセンター、介護老人ホーム江寿園、六三ビジネスフォーム株、イオンスーパーセンター金ヶ崎店

#### ◆平成28年度の認定事業所（平成29年2月28日現在）

岩手ダイハツ販売株水沢店、特別養護老人ホーム聖愛園、特別養護老人ホーム聖愛園にっかわ、みどりの郷、認定こども園日高さくらの木、認定こども園日高ななつ星、小原自動車工業株、特別養護老人ホームあっぷるホーム、水沢警察署、みちのく城址温泉、岩手県立農業大学校、胆江地区衛生センター、胆江地区広域火葬場さくらぎ苑、胆江地区広域交流センター、株オイラー

万一のときに、頼れる場所が増えることは、住民の安心・安全の向上につながります。

なお、申請については、随時受け付けておりますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。

#### 表示マーク



自動体外式除細動器  
**AED**  
Automated External Defibrillator

救命サポーターステーション認定施設  
奥州金ヶ崎消防本部

認定された事業所は、見えやすい所に表示マークが掲示されています。

#### ◆問い合わせ先


消防本部消防救急課救急係

電話 24-7211 FAX 23-6239


# ～火入れ・たき火の際は事前に届出を！～

毎年、春から夏にかけて、火入れ・たき火による火災が多発しています。火入れ・たき火を行う際は、必ず事前に届出をし、風の強い日は避け、消火準備をした上で行いましょう。

主な出火原因の状況(H24～H28累計)

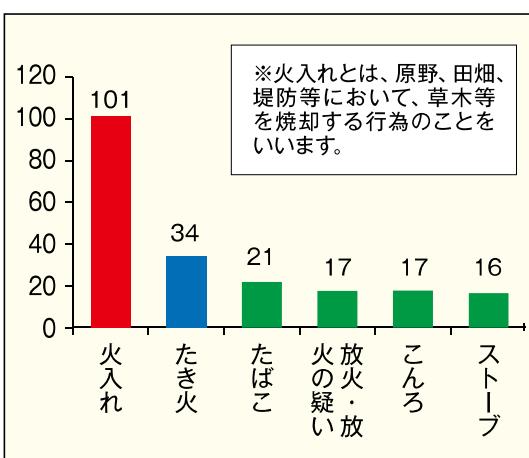

火入れ・たき火による火災の月別発生状況(H24～H28累計)

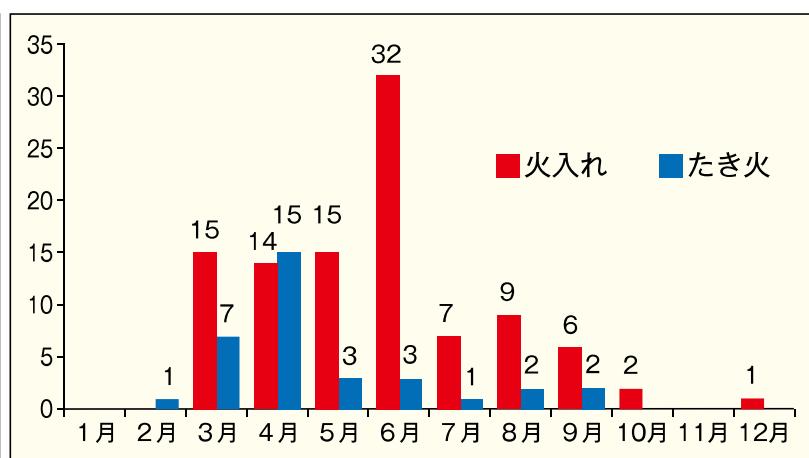

火入れ・たき火の届出は、届出書の提出又は電話連絡にて受け付けます。届出書は、消防本部(24-7211)または最寄りの消防署・分署で配布しているほか、消防本部のホームページからダウンロードできます。詳しくはお問い合わせください。



## 「始める前に準備すること」

- 周囲に燃えやすいものがない場所で行う。
- 乾燥注意報等が出ているときや風の強い日は控える。
- 水バケツ、じょうろ、水道ホース等の消火準備をする。



## 「行っているときに注意すること」

- 火を消すまでその場を絶対離れない。
- 刈草等は、一度に広範囲を燃やす、少しづつ分けて行う。
- 衣服への着火や火傷に十分注意する。



## 「終った後に確認すること」

- 必ず、消えたか確認する。
- 周囲に飛び火していないか確認する。

## 放射性物質を含む焼却灰等のモニタリング結果

○焼却灰(埋立基準値:8,000ベクレル/kg)

単位:ベクレル/kg

項目	セシウム-134	セシウム-137	合計	試料採取日
飛 灰	77	480	557	2月22日
主 灰	不検出	40	40	2月22日

○最終処分場の水質

単位:ベクレル/kg

項目	セシウム-134	セシウム-137	合計	測定日
下水道放流水	不検出	2.2	2.2	2月15日

※地下水(下流、上流及びピット)については全て不検出

○可燃ごみ焼却施設の排ガス(煙突)

単位:ベクレル/m³

項目	セシウム-134	セシウム-137	合計	試料採取日
排ガス測定口	不検出	不検出	—	2月8日

○空間線量(測定高さ:1メートル)

単位:μSv/h

衛生センター	灰搬出室	ダスト固化室	2階炉室前	敷地境界				測定日			
				東	南	西	北				
最終処分場	埋立地内	敷地外① 石田地区	敷地外② 大袋地区	敷地境界				測定日			
				東	南	西	北				
				0.05	0.07	0.09	0.05	0.06	0.06	0.08	2月13日

※放射能測定結果は、組合ホームページでさらに詳しくお知らせしております。

URL <http://users.catv-mic.ne.jp/~tnksoumu/>